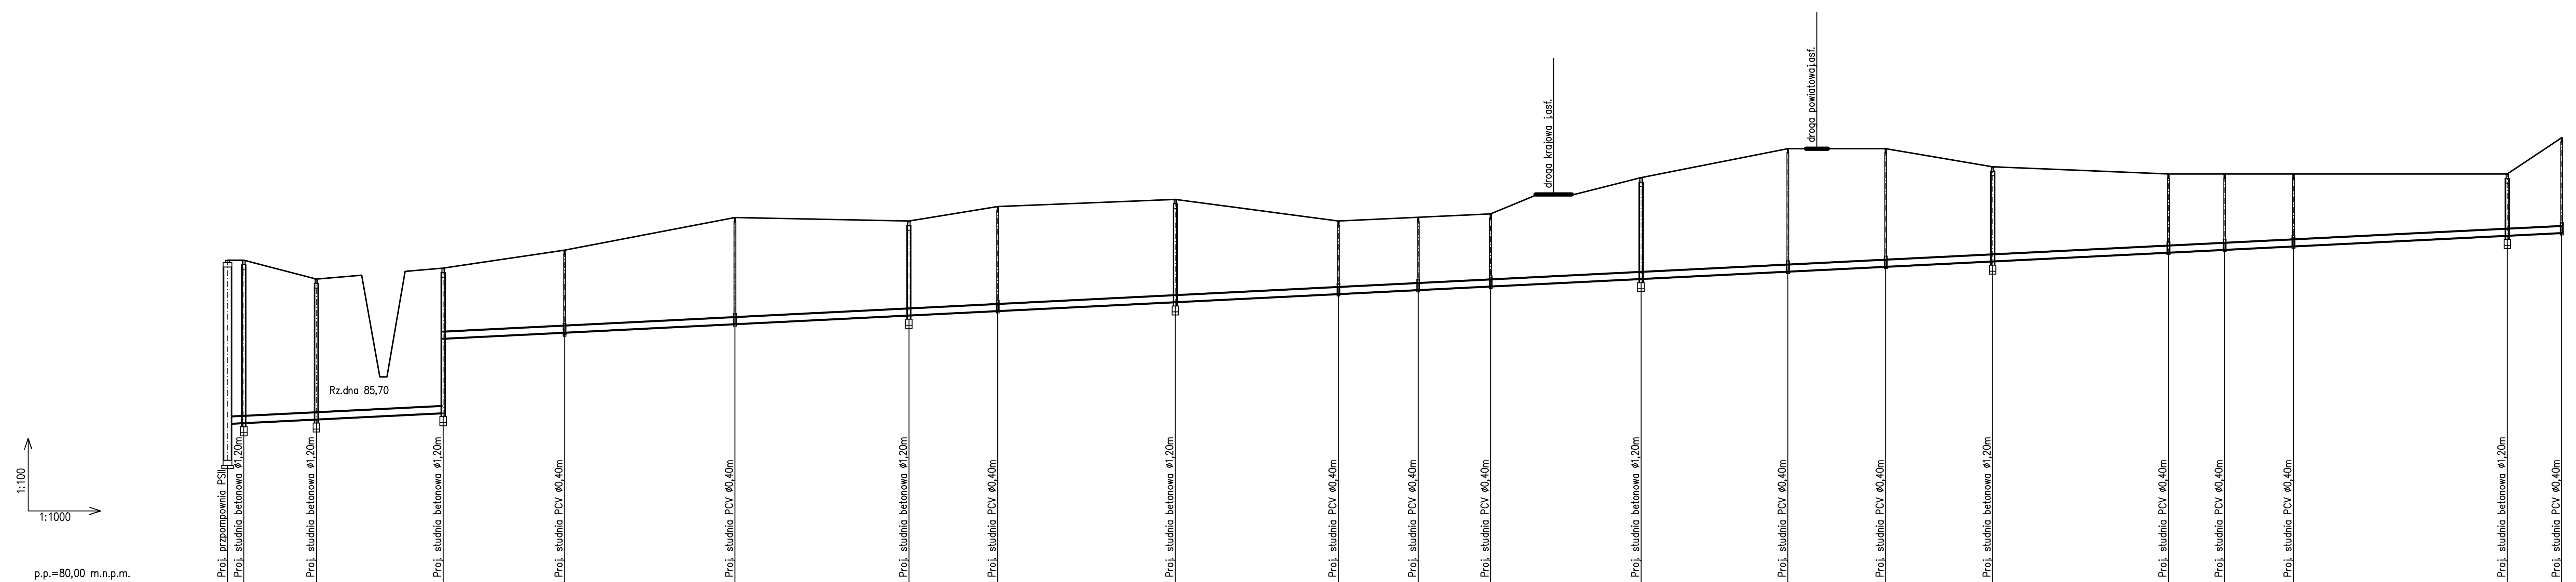

	PSII	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
RZEDNA TERENU	88,92	88,92	88,40	88,70	89,20	90,10	90,00	90,40	90,60	90,00	90,30	90,20	91,20	92,00	92,00	91,50	91,30	91,30	91,30	91,30	92,30
RZEDNA DNA KANALU	84,40	84,42	84,52	84,70 86,75	86,92	87,15	87,39	87,51	87,76	87,98	88,09	88,19	88,40	88,60	88,74	88,89	89,13	89,21	89,30	89,60	89,68
ZAGLEBIENIE DNA KANALU	4,52	4,50	3,88	4,00 1,95	2,28	2,95	2,61	2,89	2,84	2,02	2,21	2,01	2,80	3,40	3,26	2,61	2,17	2,09	2,00	1,70	2,62
SREDNICA, MATERIAL	DNø0,20m PCV L=4,5m		DNø0,20m PEHD L=482,5m przewiert sterowany													DNø0,20m PCV L=142m				DNø0,20m PE L=15m	
SPADKI		i=5,0 ‰														i = 5,0 ‰					
ODLEGLOSCI	0		24,5	59,5	93,0	140,0	188,0	212,5	261,5	306,5	328,5	348,5	390,0	430,5	457,5	487,0	535,5	551,0	570,0	629,0	644,0
	4,5m	20,0m	35,0m	33,5m	47,0m	48,0m	24,5m	49,0m	45,0m	22,0m	20,0m	41,5m	40,5m	27,0m	29,5m	48,5m	15,5m	19,0m	59,0m	15,0m	

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRAWITACYJNEGO ZLEWNIA PS–II CZ.I

1: 100/1000

Biuro Usług Inwestycyjnych **"PRO-IN-KOM"** Włocławek				
Obiekt: **Sieć kanlizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami Łochocin gmina Lipno**	Branża:	**Sanitarna**		
	Funkcja:	Imię i nazwisko		Podpis
Inwestor: **Gmina LIPNO**	Opracował:	**inż. Jerzy Karnowski**		
Temat: **przekrój Ps II część I**	Projektował:	**inż. Jerzy Karnowski upr.729/73 Bg;8386-5/55/86 Wk**		
	Data	Skala	Nr rys.	Nr ark.
	10.2013	**1:100/1000**	**2**	**1**